

~~Vordingborg Forsyningservice A/S
Brovejen 10, 4760 Vordingborg~~

Andelsboligforeningen Strandparken 1
Preben Frandsen
Storstrømsparken 18
4760 Vordingborg

Aflæsninger

	Målernr	Dato	Aflæsning	Dato	Aflæsning	Forbrug	I alt
Varme	00003976	011117	1823,1	311018	1993,0	169,9 MWh	169,9 MWh
		011117	46236,1	311018	50149,6	3913,5 M3	3913,5 M3
		011117	101128	311018	110232	9104 timer	9104 timer
Afkøling		Installation					
Varme		502502	37,34 °C				

Afregning for perioden 01.11.2017 - 31.10.2018

Vordingborg Fjernvarme A/S	130.182,79
Opgørelse i alt	130.182,79
Udsendte acontoopr. for perioden 01.11.2017 - 31.10.2018	-128.303,04
For lidt betalt	1.879,75
1. acontorate	33.711,18
For lidt ifølge årsafregning	1.879,75
Beløb til betaling. Opræves via Nets (PBS) den 10.01.2019	35.590,93

Fortsat fra forrige side

Afregning for perioden 01.11.2017 - 31.10.2018

excl. moms og statsafgifter

	Forbrug	Pris	Beløb	I alt
Vordingborg Fjernvarme A/S CVR. nr. 30692446				
Fjernvarme - MWh måler	169,9 MWh	447,00	75.945,30	
Kubikmeterforbrug	3913,5 M3	1,55	6.065,93	
Abonnementsbidrag			515,00	
Rumafgift	1880 m ²	11,50	21.620,00	104.146,23
25% moms af 104.146,23 (* markerede beløb er moms frie)				26.036,56
Beløb i alt - overført til forsiden				130.182,79

Aconto for perioden 01.11.2018 - 31.01.2019

excl. moms og statsafgifter

	Forbrug	Pris	Beløb	I alt
Vordingborg Fjernvarme A/S CVR. nr. 30692446				
Fjernvarme - MWh måler	28,2 MWh	447,00	12.605,40	
Fjernvarme - MWh måler	14,3 MWh	493,94	7.063,34	
Kubikmeterforbrug	649 M3	1,55	1.005,95	
Kubikmeterforbrug	330 M3	1,71	564,30	
Abonnementsbidrag			85,37	
Abonnementsbidrag			47,94	
Rumafgift	1880 m ²	1,91	3.583,75	
Rumafgift	1880 m ²	1,07	2.012,88	26.968,93
25% moms af 26.968,93 (* markerede beløb er moms frie)				6.742,25
Beløb i alt - overført til forsiden				33.711,18

Afgiftsspecifikation

	Afregning	Årets aconto	Difference	Ny 1. aconto	I alt	Total
Varme	104.146,23	102.642,40	1.503,83	26.968,93	28.472,76	28.472,76
Momsgrundlag	104.146,23	102.642,40	1.503,83	26.968,93		28.472,76
Moms	26.036,56	25.660,64	375,92	6.742,25		7.118,17
Ialt beløb	130.182,79	128.303,04	1.879,75	33.711,18		35.590,93

ACONTO:

Er beregnet ud fra sidste års forbrug.

Ved PRISÆNDRINGER vil acontobeløbet blive ændret på efterfølgende opkrævninger.
Der opkræves 4 rater pr. år. januar(sammen med årsafkr.), april, juli og oktober.

FLYTNING:

Dato for ophør af lejer-/ejerforhold samt aflæsning af målere skal meddeles til Vordingborg Forsyning.

BETALING:

Ved for sen betaling beregnes rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. år.

Rykkergebyret er kr. 100,00.

Hvis tidligere fremsendte regninger, er overgået til inddrivelse via SKAT, bliver denne regning, automatisk fremsendt til SKAT på betalingsdatoen.

PRISER:

Kan ses på www.vordingborgforsyning.dk

UDSENDELSE AF PAPIRSREGNINGER:

Det kan oplyses, at der bliver opkrævet et gebyr på kr. 25,00 incl. moms pr. regningsudsendelse.

Det er gratis at få tilsendt regning på mail, tilmelding kan ske under **MIN FORSYNING**.

REGNING:

Se din regning på www.vordingborgforsyning.dk under **MIN FORSYNING** med kundenr. og adgangskode.

SMS:

Tilmelding til SMS-tjeneste via vores hjemmeside og få besked om driftsforstyrrelser m.v.


Alt henvendelse vedr. denne regning kan ske til Vordingborg Forsyning, Brovejen 10, 4760 Vordingborg, tlf. nr. 55 35 37 00,
mail: forbrug@vordingborgforsyning.dk

Fortsat fra forrige side

Grafisk forbrugsudvikling


Varme (M3) Gennemstrømning

År	nov13-okt14	nov14-okt15	nov15-okt16	nov16-okt17	nov17-okt18
Forbrug	3925,7	4185,5	4306,5	4067,0	3913,5

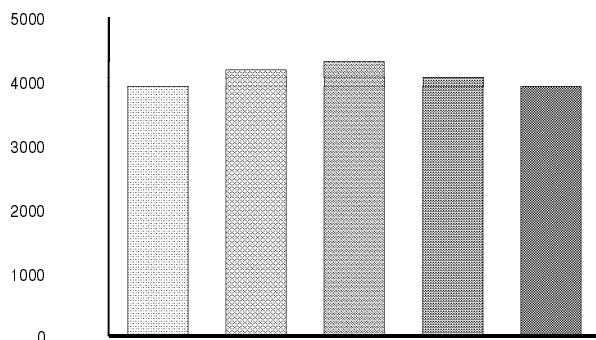

Varme (MWh) Megawatt timer

År	nov13-okt14	nov14-okt15	nov15-okt16	nov16-okt17	nov17-okt18
Forbrug	147,2	158,5	163,8	165,8	169,9

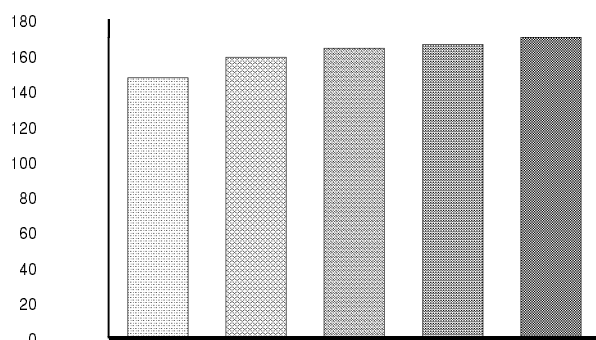

VARME:

Udnyt fjernvarmen optimalt:

HUSK - At man også skal betale for den vandmængde (m³) der løber igennem varmemåleren.

- Så jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mindre vandmængde løber der igennem varmemåleren.

- Så derfor er der god økonomi i, at forskellen mellem frem- og returløbet er så stor som mulig.

- Helst 30° eller mere i gennemsnit på et helt forbrugsår.

- Har du fået fjernvarme i løbet af forbrugsåret, kan du først se om afkølingen er optimalt, når er er gået et helt forbrugsår fra den 01.11 - 31.10.

- Vi vil anbefale at få efterset varmeanlægget af en aut. VVS-installatør, hvis afkølingen er under 20 grader.